






Wykresy przedstawiające wydawanie warunków przyłączenia przez poszczególnych operatorów

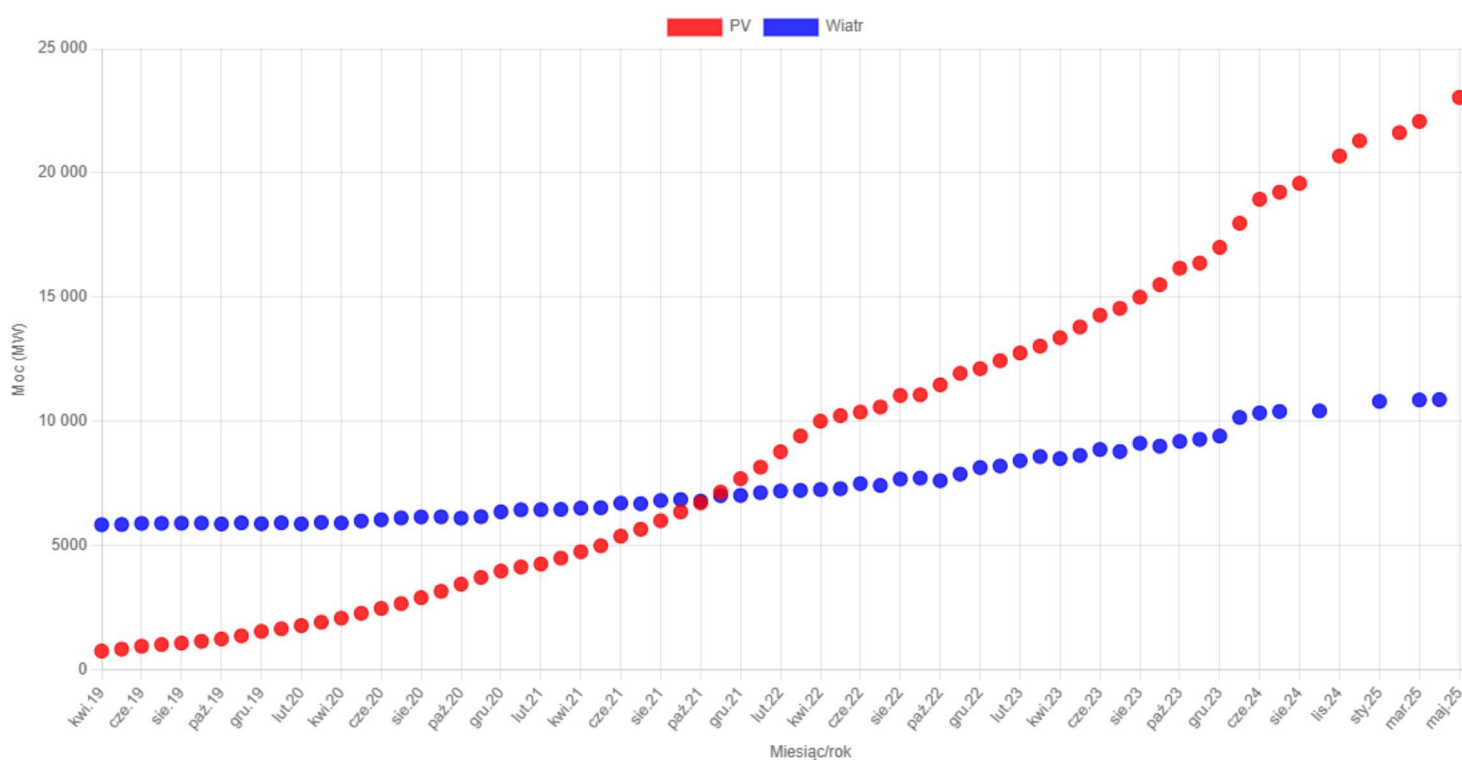


Wykres 1. Łączna moc zainstalowanych źródeł wytwórczych PV i wiatr.

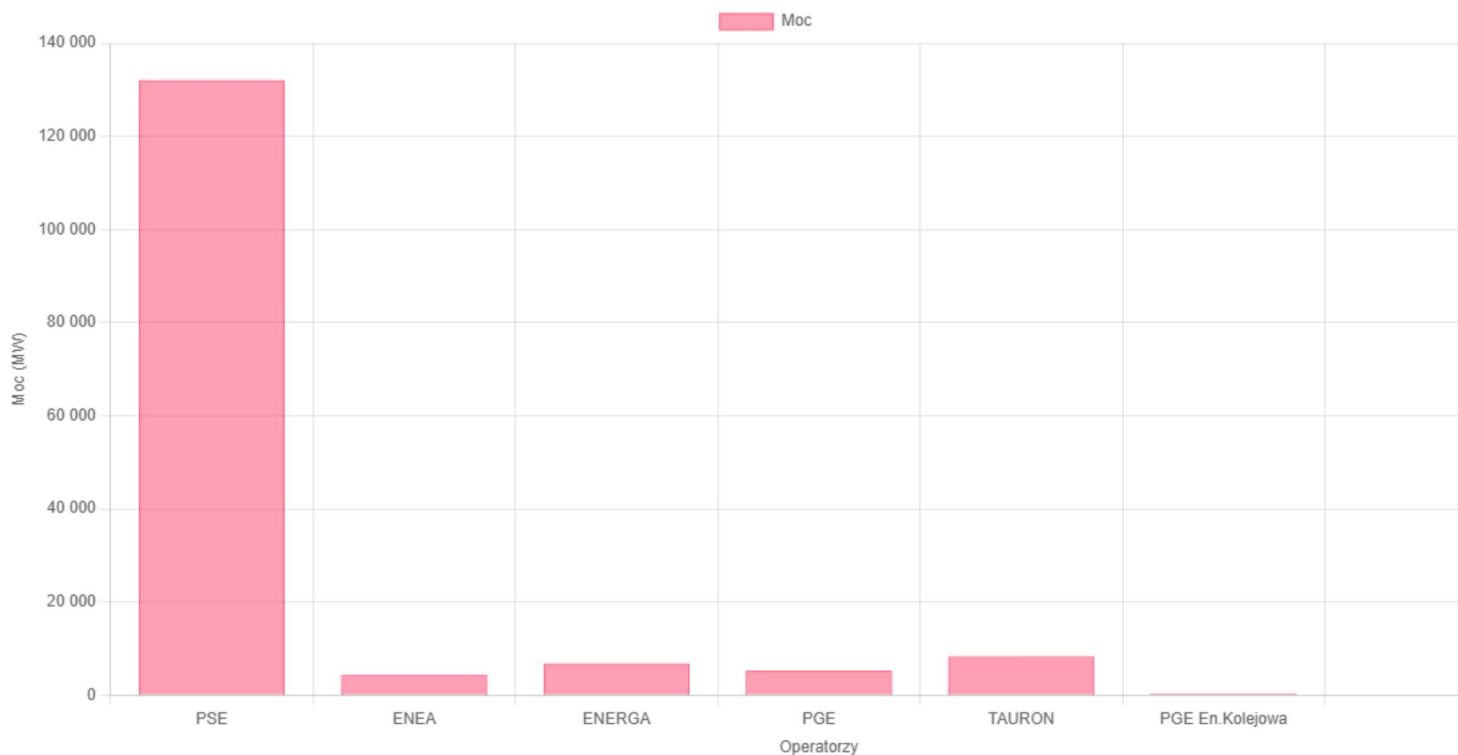


Wykres 2. Łączna moc wydanych warunków przyłączenia przez operatorów na dzień 31.12.2024.

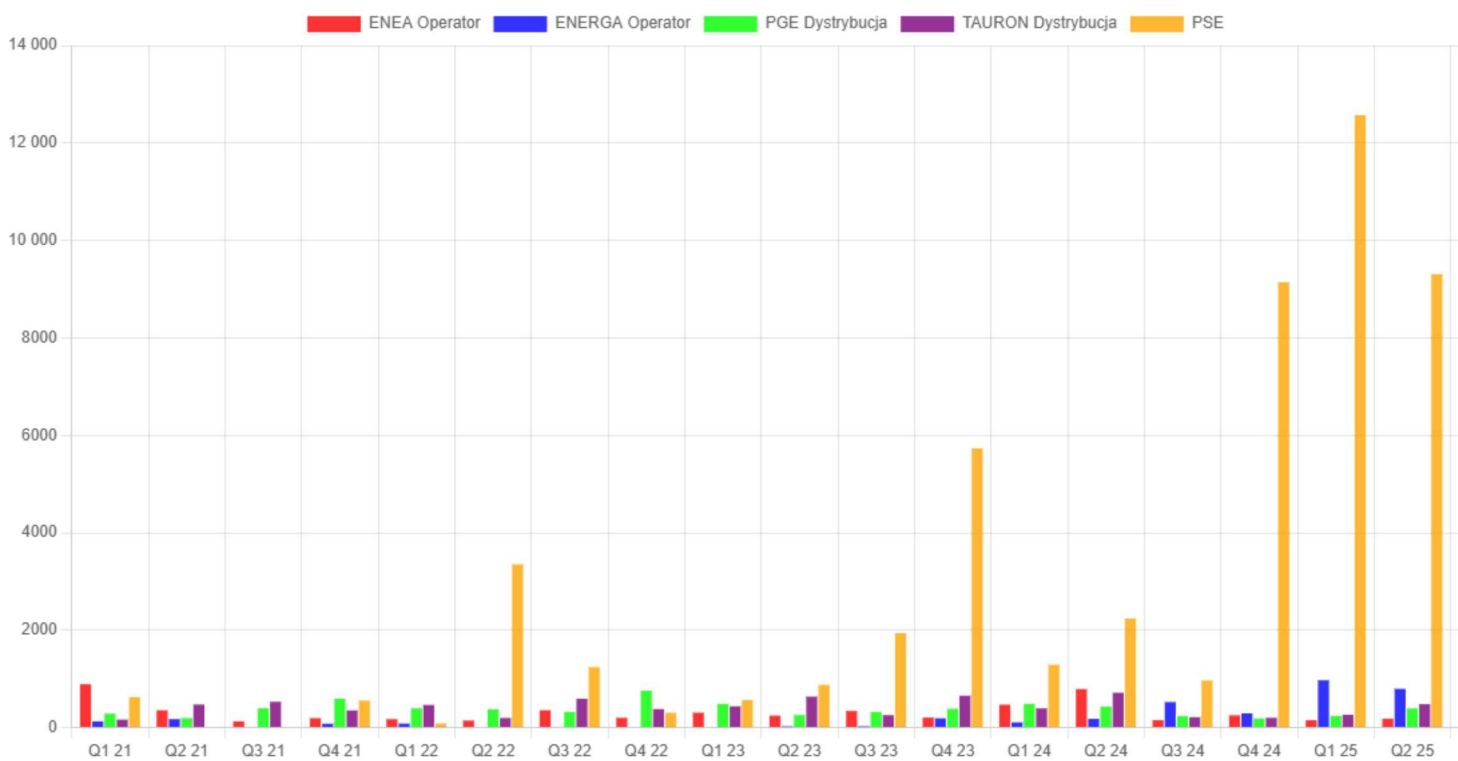


Wykres 3. Łączna moc wydanych warunków przyłączenia przez operatorów w ujęciu kwartalnym, od 1 kwartału 2021 roku.

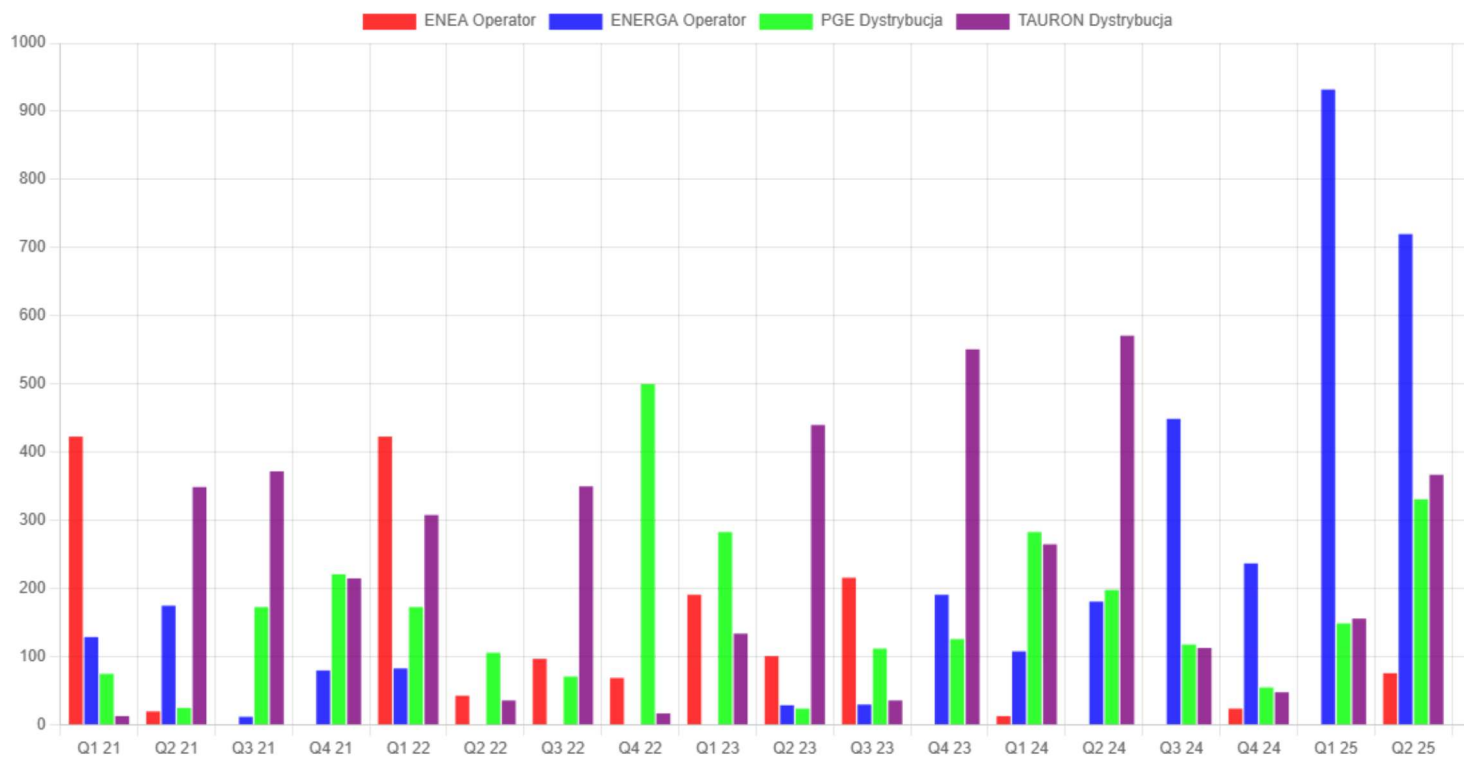

Wykres 4. Łączna moc wydanych warunków przyłączenia przez operatorów na napięciu 110kV w ujęciu kwartalnym, od 1 kwartału 2021 roku.

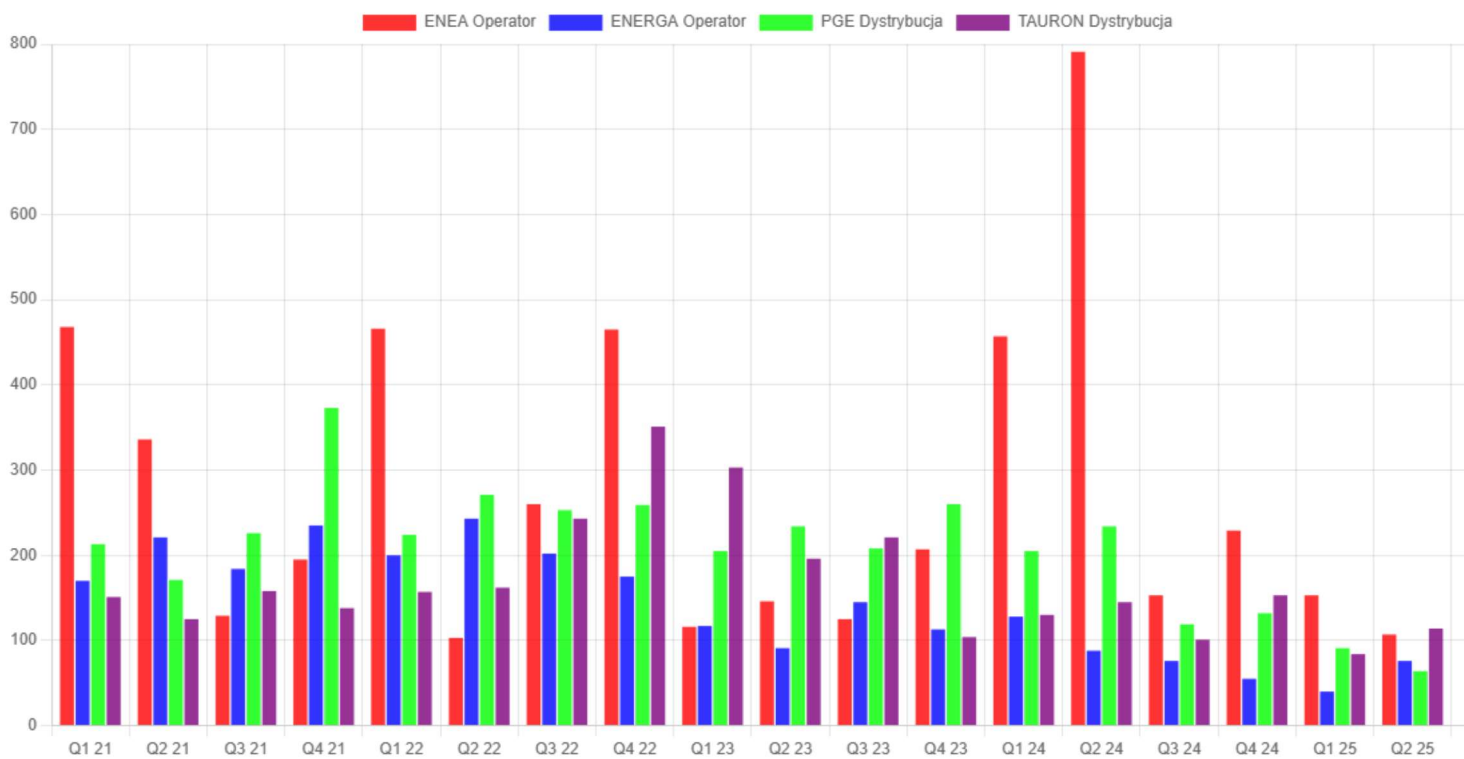


Wykres 5. Łączna moc wydanych warunków przyłączenia przez operatorów na napięciu SN w ujęciu kwartalnym, od 1 kwartału 2021 roku.

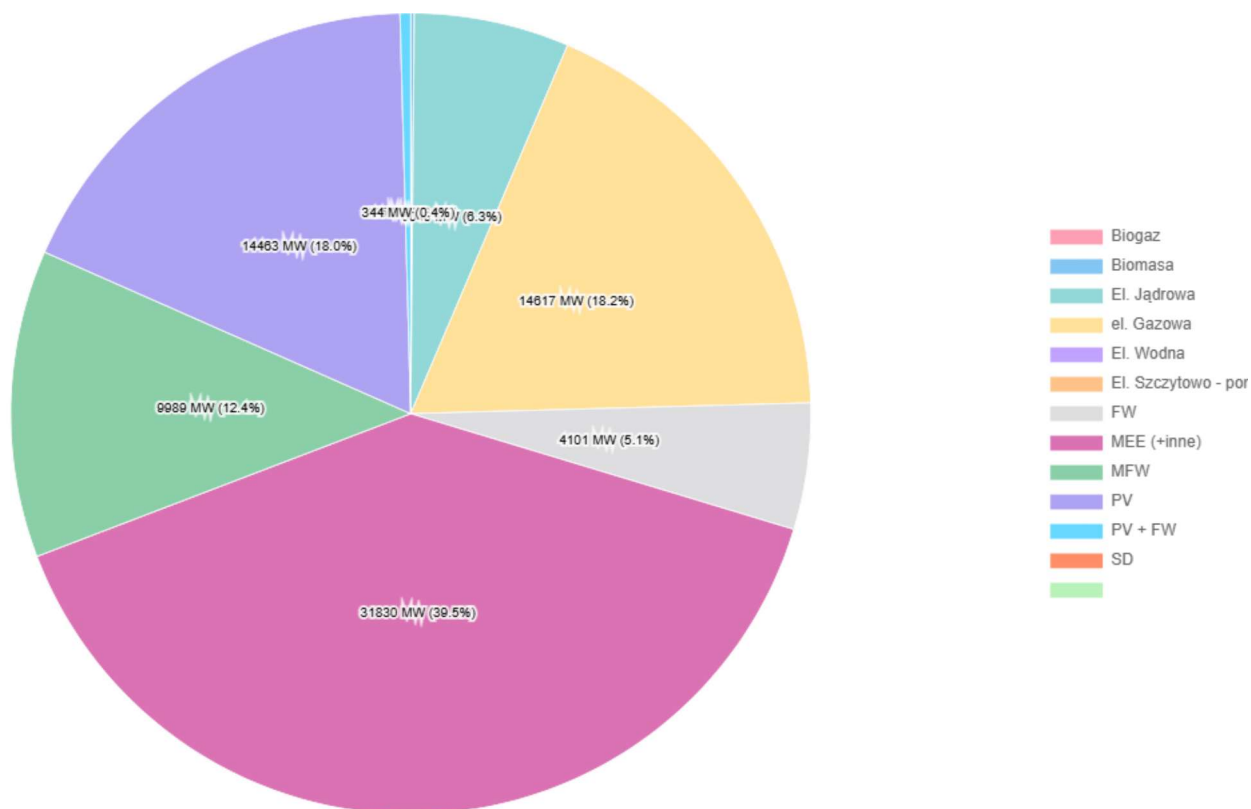


Technologia	Moc [MW]	Udział	Liczba
Biogaz	0	0.0%	0
Biomasa	115	0.1%	1
El. Jądrowa	5049	6.3%	2
el. Gazowa	14617	18.2%	18
El. Wodna	0	0.0%	0
El. Szczytowo - pompowa	0	0.0%	0
FW	4101	5.1%	42
MEE (+inne)	31830	39.5%	240
MFW	9989	12.4%	10
PV	14463	18.0%	114
PV + FW	344	0.4%	2
SD	0	0.0%	0
	0	0.0%	NaN

Wykres 6. Udział technologii w łącznej mocy rozpatrywanych wniosków o przłączenie do sieci PSE S.A.

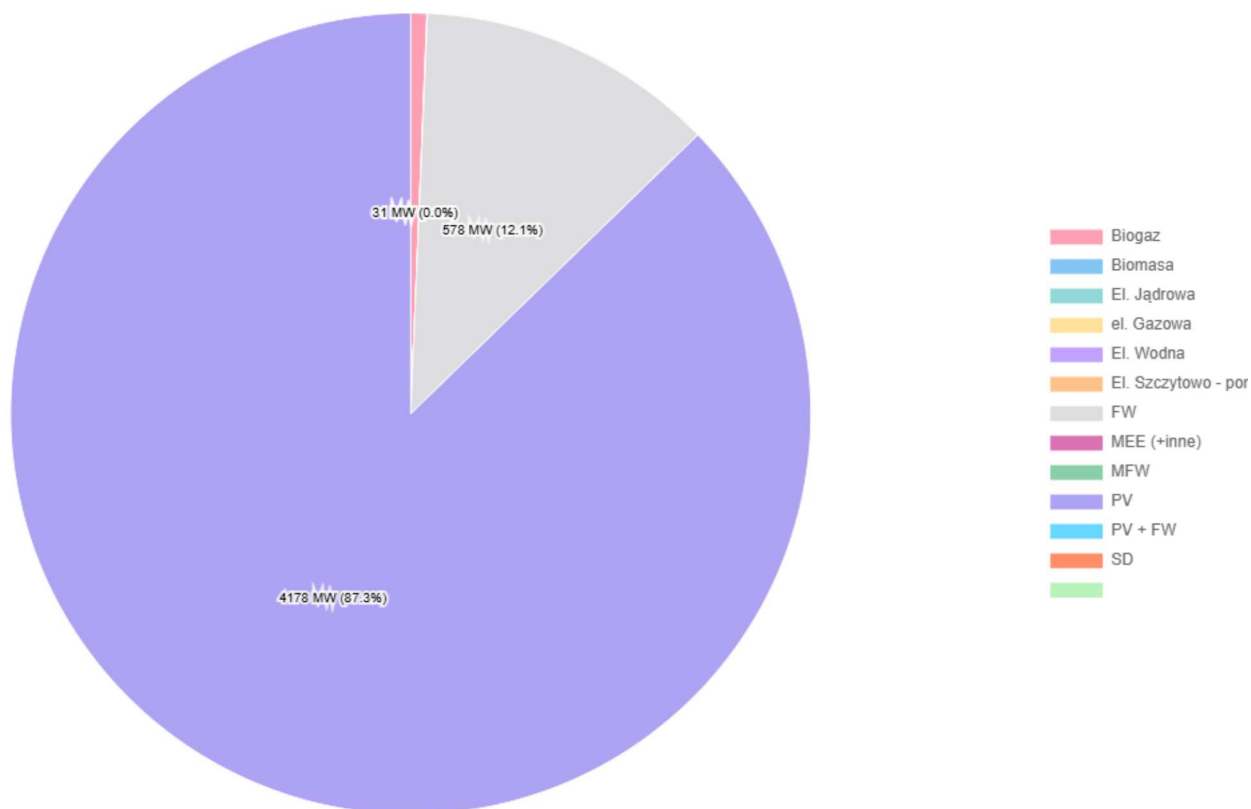


Technologia	Moc [MW]	Udział	Liczba
Biogaz	31	0.6%	57
Biomasa	0	0.0%	0
El. Jądrowa	0	0.0%	0
el. Gazowa	0	0.0%	0
El. Wodna	1	0.0%	5
El. Szczytowo - pompowa	0	0.0%	0
FW	578	12.1%	41
MEE (+inne)	0	0.0%	0
MFW	0	0.0%	0
PV	4178	87.3%	1839
PV + FW	0	0.0%	0
SD	0	0.0%	0
	0	0.0%	NaN

Wykres 7. Udział technologii w łącznej mocy rozpatrywanych wniosków o przłączenie do sieci ENEA Operator.

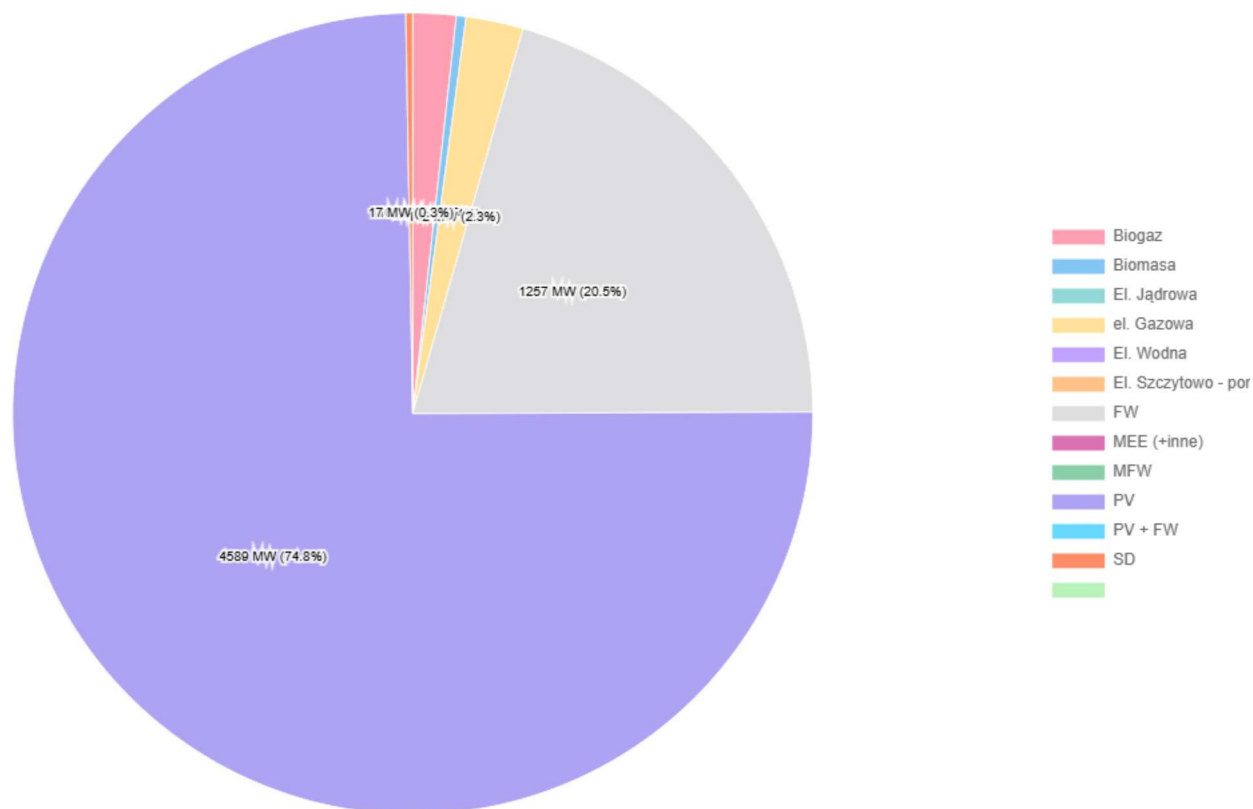


Technologia	Moc [MW]	Udział	Liczba
Biogaz	107	1.7%	88
Biomasa	24	0.4%	3
EI. Jądrowa	0	0.0%	0
el. Gazowa	142	2.3%	32
EI. Wodna	0	0.0%	0
EI. Szczytowo - pompowa	0	0.0%	0
FW	1257	20.5%	142
MEE (+inne)	0	0.0%	0
MFW	0	0.0%	0
PV	4589	74.8%	1864
PV + FW	0	0.0%	0
SD	17	0.3%	2
	0	0.0%	NaN

Wykres 8. Udział technologii w łącznej mocy rozpatrywanych wniosków o przłączenie do sieci ENERGA Operator.

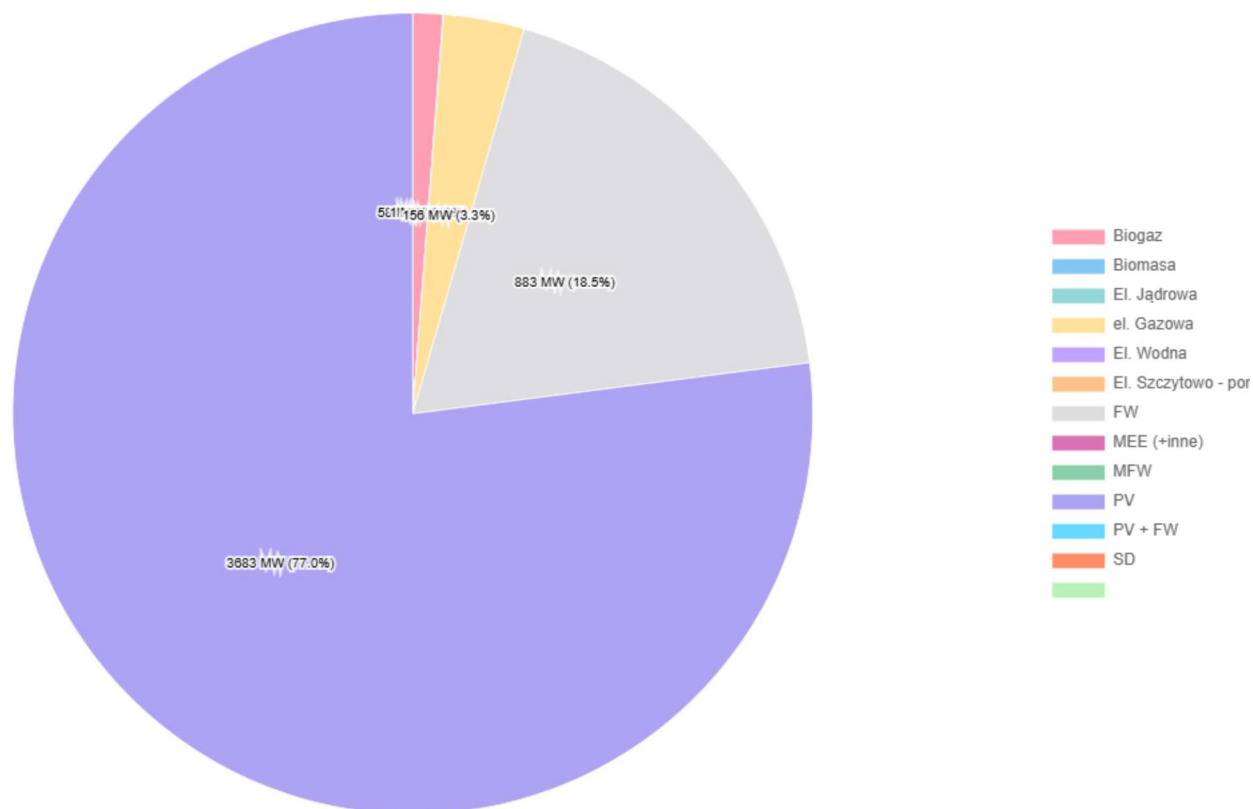


Technologia	Moc [MW]	Udział	Liczba
Biogaz	58	1.2%	92
Biomasa	1	0.0%	1
El. Jądrowa	0	0.0%	0
el. Gazowa	156	3.3%	3
El. Wodna	0	0.0%	2
El. Szczytowo - pompowa	0	0.0%	0
FW	883	18.5%	52
MEE (+inne)	0	0.0%	0
MFW	0	0.0%	0
PV	3683	77.0%	1794
PV + FW	0	0.0%	0
SD	0	0.0%	0
	0	0.0%	NaN

Wykres 9. Udział technologii w łącznej mocy rozpatrywanych wniosków o przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja.

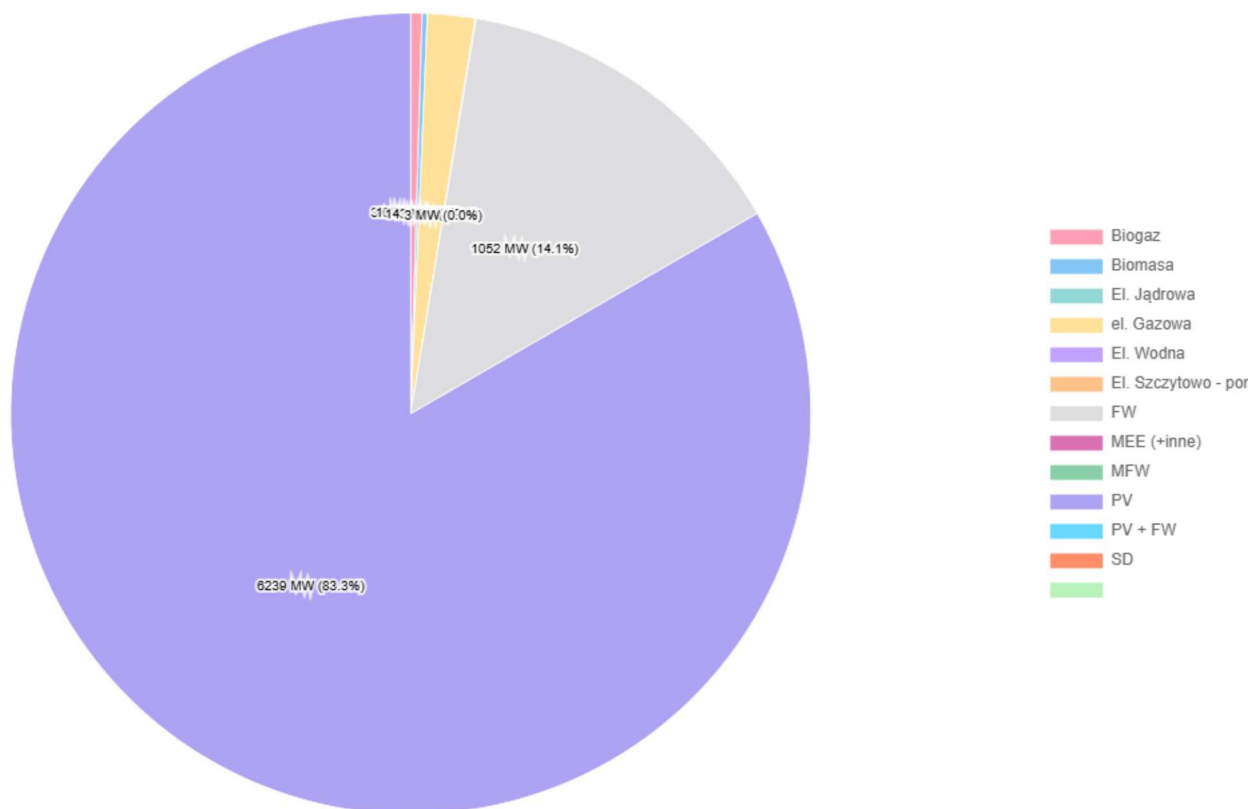


Technologia	Moc [MW]	Udział	Liczba
Biogaz	34	0.5%	45
Biomasa	16	0.2%	7
El. Jądrowa	0	0.0%	0
el. Gazowa	143	1.9%	6
El. Wodna	3	0.0%	5
El. Szczytowo - pompowa	0	0.0%	0
FW	1052	14.1%	64
MEE (+inne)	0	0.0%	0
MFW	0	0.0%	0
PV	6239	83.3%	2324
PV + FW	0	0.0%	0
SD	0	0.0%	0
	0	0.0%	NaN


Wykres 10. Udział technologii w łącznej mocy rozpatrywanych wniosków o przłączenie do sieci TAURON Dystrybucja.

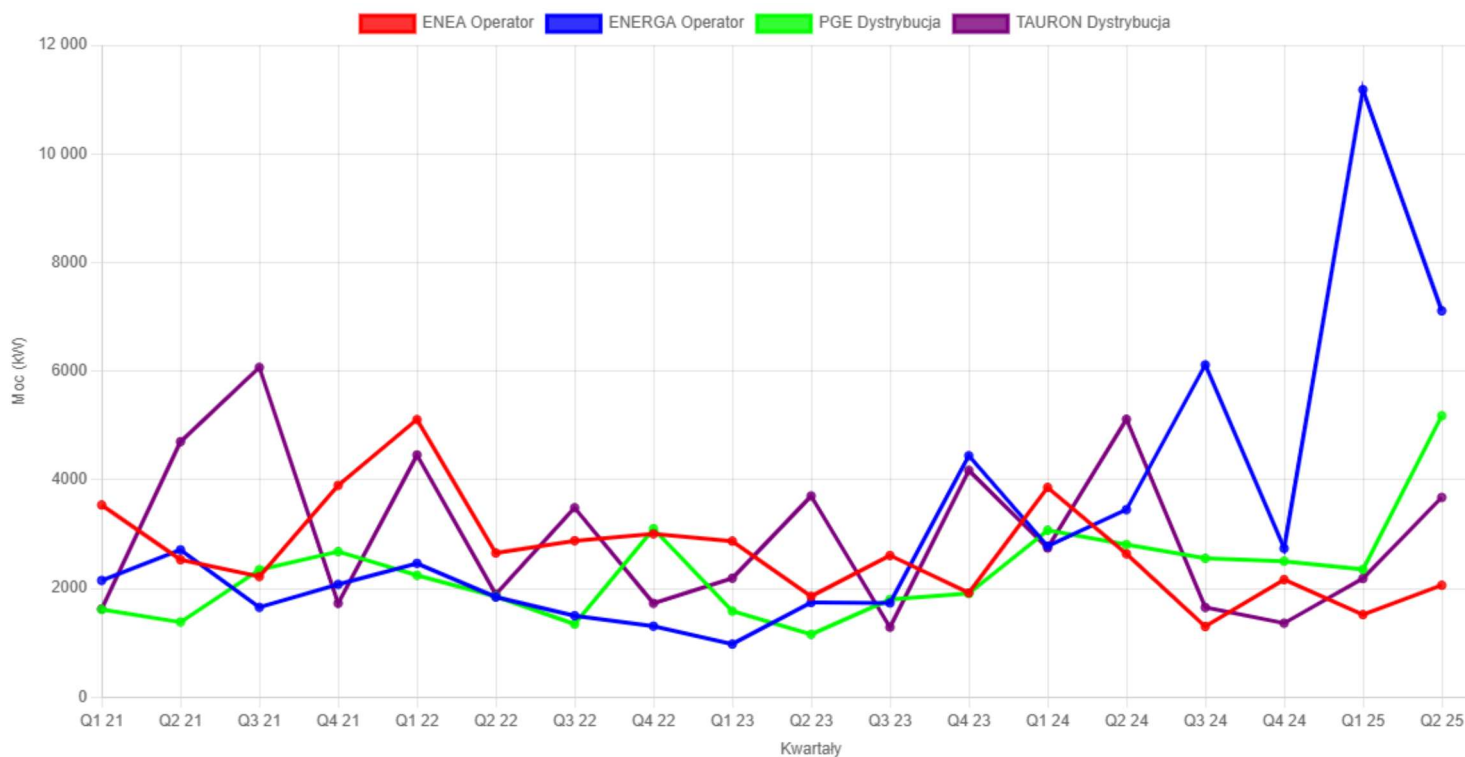


Wykres 11. Średnia moc wydawanych warunków przyłączenia przez OSD w ujęciu kwartalnym.

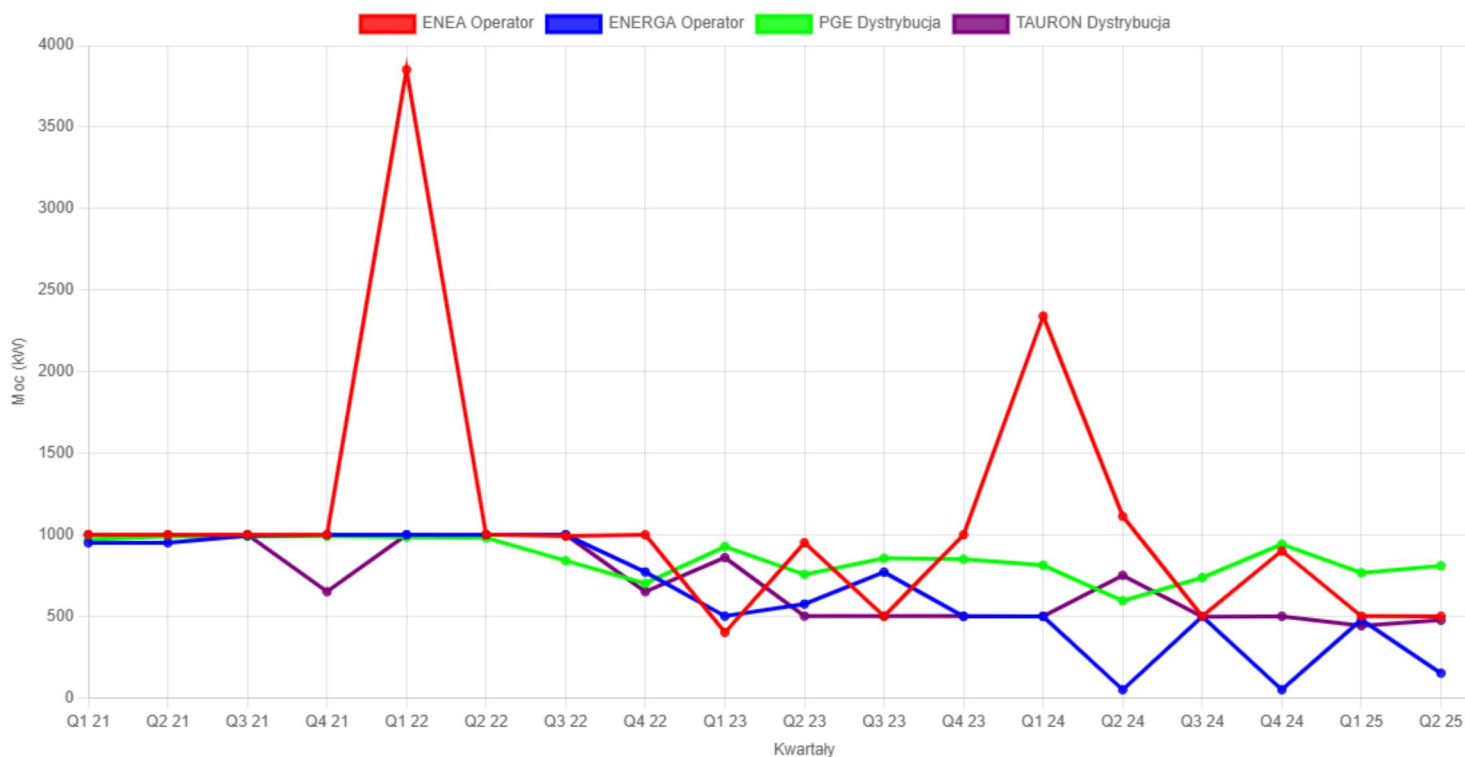

Wykres 12. Mediana mocy wydawanych warunków przyłączenia przez OSD w ujęciu kwartalnym.

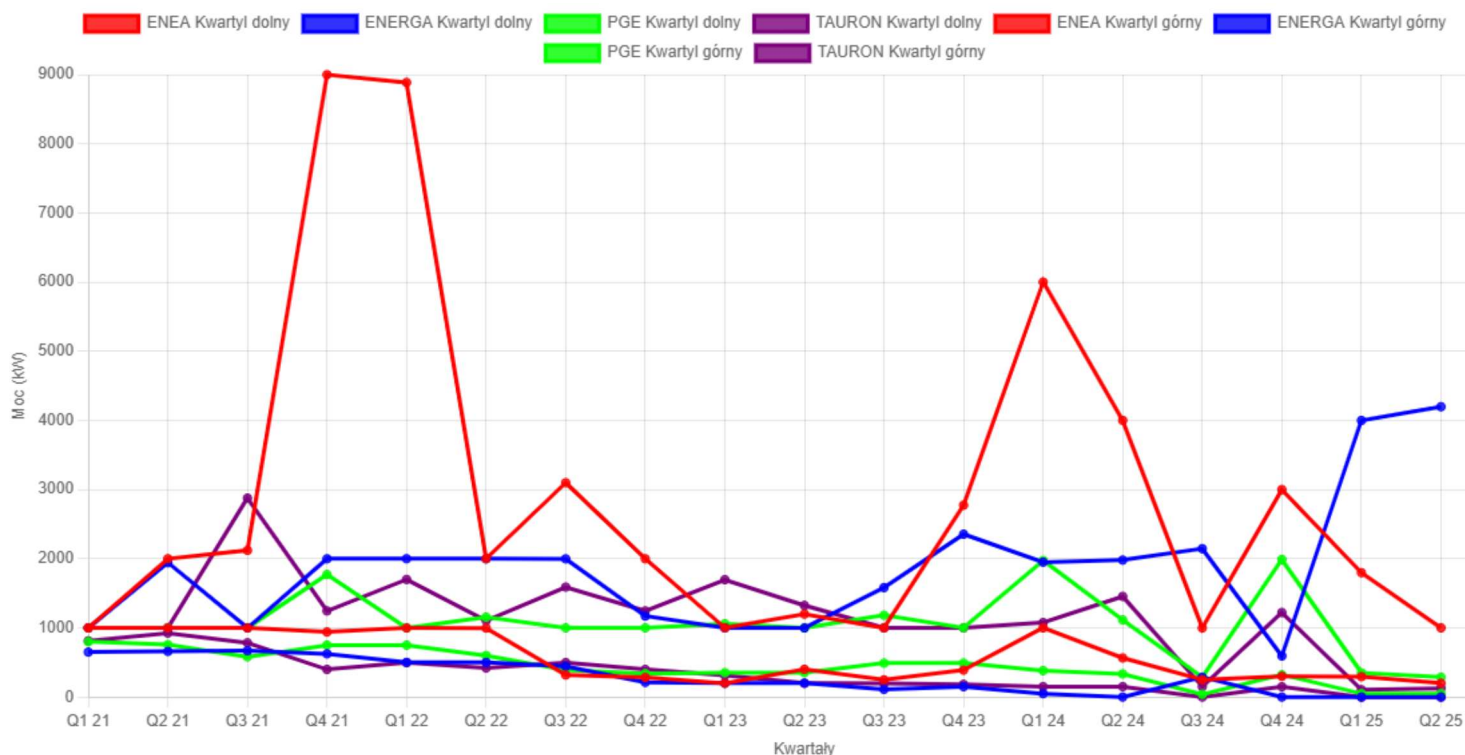

Wykres 13. Kwartyle górny i dolny mocy wydawanych warunków przyłączenia przez OSD w ujęciu kwartalnym.

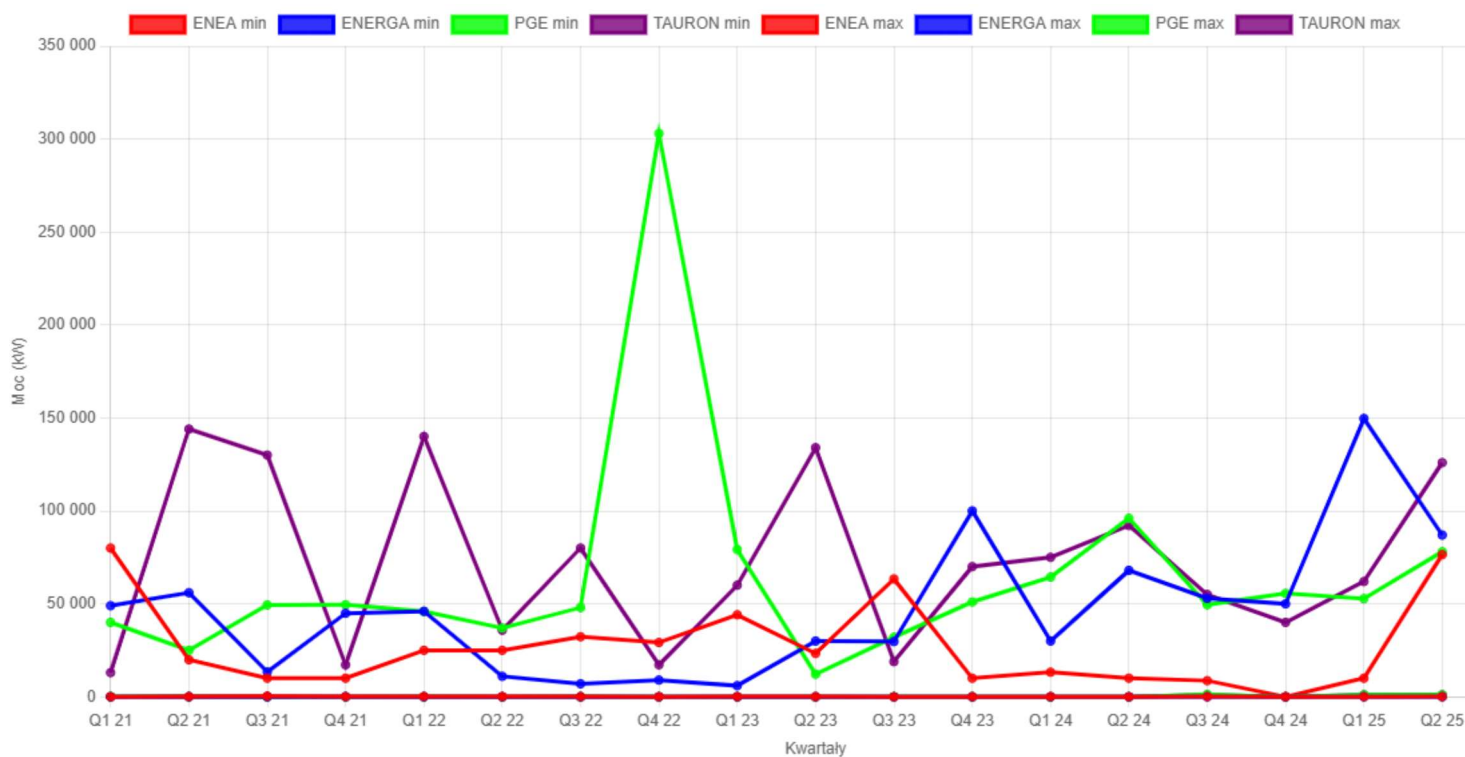

Wykres 14. Wartości maksymalne i minimalne mocy wydawanych warunków przyłączenia przez OSD w ujęciu kwartalnym.