




Raport możliwości przyłączenia do sieci energetycznej

Dane wybranej lokalizacji:

Wybrane współrzędne: $x = 53.142$, $y = 17.024$.

Jednostki administracyjne dla wybranych współrzędnych: **gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski, województwo wielkopolskie.**

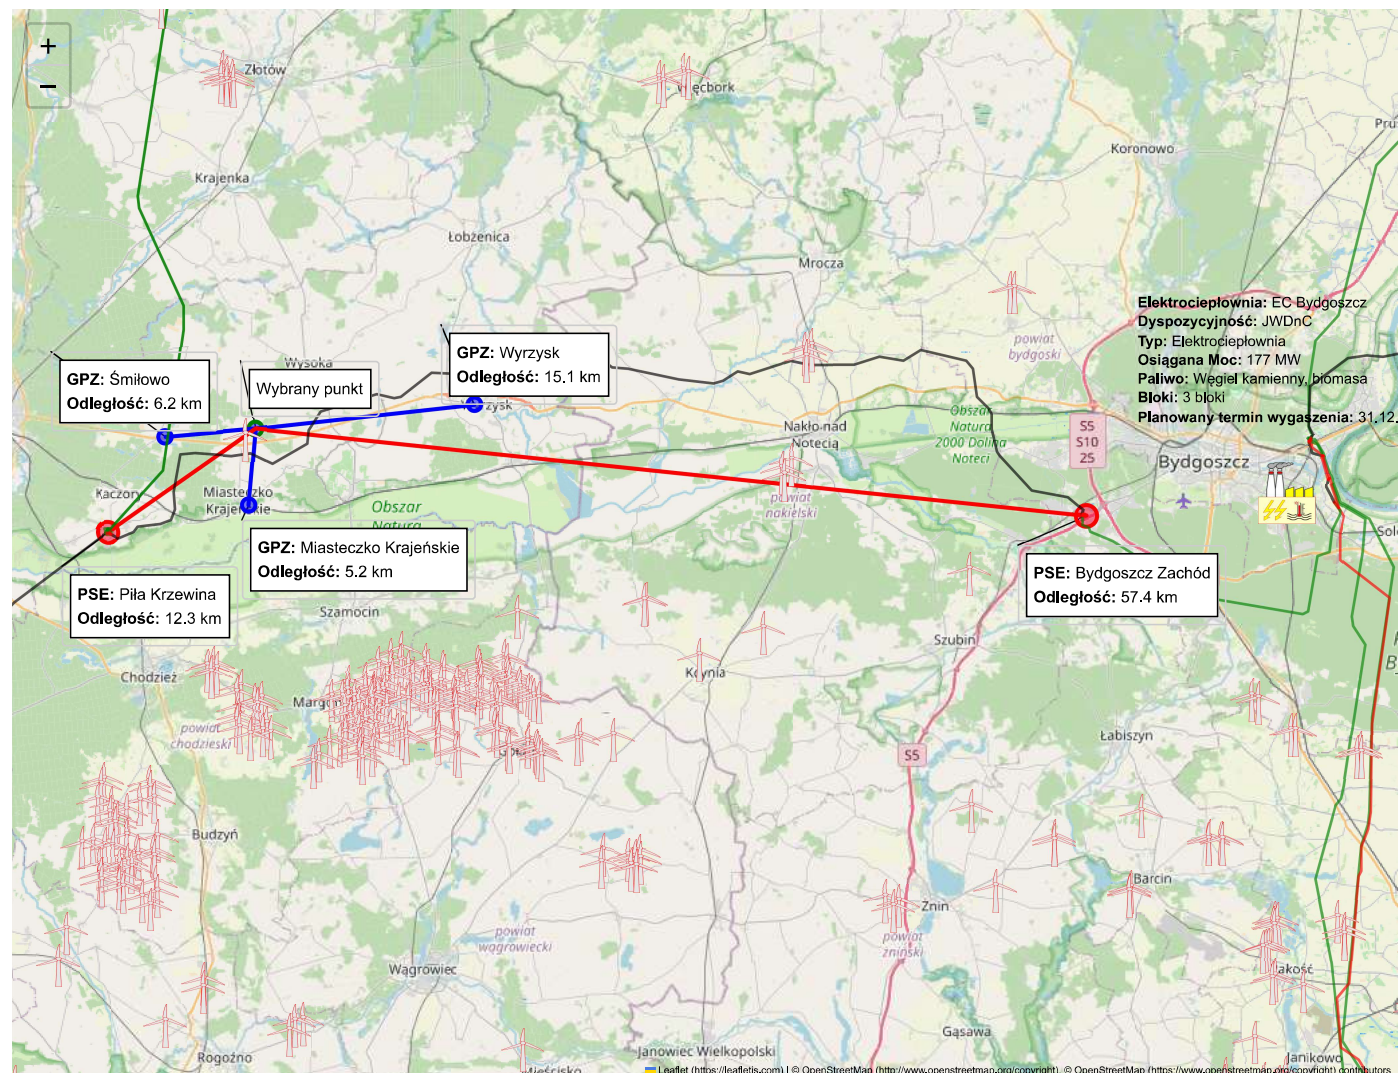

Mapa 1. Mapa przedstawiająca rozmieszczenie najbliższych stacji elektroenergetycznych w odniesieniu do wytypowanej lokalizacji.

Najbliższe stacje PSE:

GPZ Piła Krzewina
Odległość wskazanej lokalizacji od stacji PSE wynosi **12.3 km**.
Napięcie robocze stacji **400/220/110 kV**.
Ilość wydanych warunków przyłączenia **9**, o łącznej mocy **1017.7 MW**.
Ilość złożonych wniosków o warunki przyłączenia **2**, o łącznej mocy **474.1 MW**.
Ilość odmów wydania warunków przyłączenia **9**, o łącznej mocy **1618.0 MW**.

Lista projektów rozpatrywanych na różnym etapie dla stacji **GPZ Piła Krzewina**:

Moc wprowadzana (MW)	Moc pobierana (MW)	Rodzaj źródła	Data rozpatrzenia/wpłynięcia wniosku	Data zawarcia umowy przyłączeniowej	Data przyłączenia	Status	Napięcie robocze
4	187	SD (FW)	01.07.2020	08.03.2010	31.12.2015	Warunki	
105		FW	13.01.2021	10.01.2023	01.03.2028	Warunki	
81.6		FW	30.06.2023			Odmowa	110
169,999		PV	30.06.2023			Odmowa	110
295,9632		PV	30.09.2023			Odmowa	400
200.1		MEE+PV	30.09.2023			Odmowa	400
50		MEE	31.12.2023			Odmowa	110
149,688		PV	31.12.2023			Odmowa	110
88.4		FW	31.12.2023			Odmowa	110
140		PV	31.03.2024			Odmowa	110
299.99		PV + MEE	04.07.2024			Wniosek kompletny	400
174.062		MEE	17.07.2024			Wniosek kompletny	110
197,7984	194,7984	MEE	28.08.2024	n.d	n.d	Warunki	
49.9		PV	28.08.2024	n.d.	n.d	Warunki	
226,78128		FW+PV	16.09.2024	n.d.	n.d	Warunki	
113.25	110.88	MEE	03.10.2024	n.d	n.d	Warunki	
1	200	SD (PV)	14.11.2024	n.d	n.d	Warunki	
120		PV	14.11.2024	n.d.	n.d	Warunki	
200	200	MEE	23.12.2024	n.d	n.d	Warunki	
442.22		SD (PV,FW,MEE,ODB)	31.01.2025			Odmowa	110; 400

Plany rozwoju operatora sieci przesyłowych, dotyczące stacji GPZ Piła Krzewina:

Stacja	Przedmiot inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Piła Krzewina	Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina	2018	2026
Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina	Budowa linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina	2018	2026


GPZ Bydgoszcz Zachód
Odległość wskazanej lokalizacji od stacji PSE wynosi **57.4 km**.
Napięcie robocze stacji **400/110 kV**.
Ilość wydanych warunków przyłączenia **2**, o łącznej mocy **357.0 MW**.
Ilość złożonych wniosków o warunki przyłączenia **0**, o łącznej mocy **0 MW**.
Ilość odmów wydania warunków przyłączenia **0**, o łącznej mocy **0 MW**.

Lista projektów rozpatrywanych na różnym etapie dla stacji **GPZ Bydgoszcz Zachód**:

Moc wprowadzana (MW)	Moc pobierana (MW)	Rodzaj źródła	Data rozpatrzenia/wpłynięcia wniosku	Data zawarcia umowy przyłączeniowej	Data przyłączenia	Status	Napięcie robocze
56.99947		PV	08.12.2023	n.d.	n.d.	Warunki	
300	300	MEE	06.09.2024	n.d	n.d	Warunki	

Plany rozwoju operatora sieci przesyłowych, dotyczące stacji GPZ Bydgoszcz Zachód:

Stacja	Przedmiot inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Bydgoszcz Zachód	Przełączenie linii 220 kV Piła Krzewina-Bydgoszcz Zachód-Jasiniec na napięcie 400 kV wraz z dostosowaniem stacji Bydgoszcz Zachód do pracy na napięciu 400 kV	2021	2026

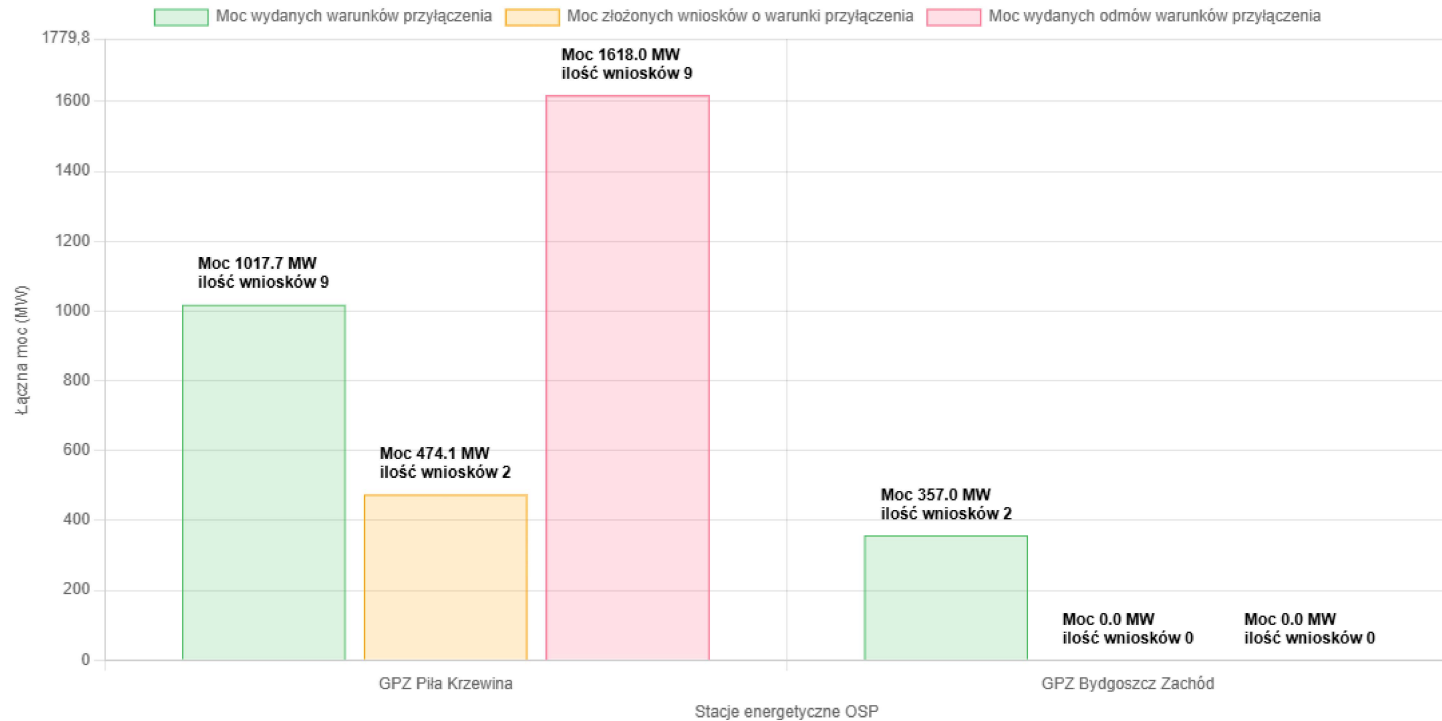

Wykres 1. Łączna moc wydanych warunków przyłączenia, wnioskowanych warunków przyłączenia i odmów dla wskazanych stacji energetycznych PSE S.A.

Najbliższe stacje OSD:

GPZ Miasteczko Krajeńskie
Odległość do stacji **GPZ Miasteczko Krajeńskie** wynosi **5.2 km**.
Stacja usytuowana na obszarze działania **ENEA Operator**.
Brak przypisanego obszaru koherentnego.

Łączna moc rozpatrywanych wniosków o warunki przyłączenia do **GPZ Miasteczko Krajeńskie** wynosi **0.0 MW**.
Łączna ilość rozpatrywanych wniosków o warunki przyłączenia do **GPZ Miasteczko Krajeńskie** wynosi **0**.

Data wniosku	Podmiot	Typ instalacji	Lokalizacja	Gmina	Moc [MW]	Napięcie robocze
--------------	---------	----------------	-------------	-------	----------	------------------

GPZ Śmiłowo
Odległość do stacji **GPZ Śmiłowo** wynosi **6.2 km**.
Stacja usytuowana na obszarze działania **ENEA Operator**.
Brak przypisanego obszaru koherentnego.

Łączna moc rozpatrywanych wniosków o warunki przyłączenia do **GPZ Śmiłowo** wynosi **0.0 MW**.
Łączna ilość rozpatrywanych wniosków o warunki przyłączenia do **GPZ Śmiłowo** wynosi **0**.

Data wniosku	Podmiot	Typ instalacji	Lokalizacja	Gmina	Moc [MW]	Napięcie robocze
--------------	---------	----------------	-------------	-------	----------	------------------

GPZ Wyrzysk
Odległość do stacji **GPZ Wyrzysk** wynosi **15.1 km**.
Stacja usytuowana na obszarze działania **ENEA Operator**.
Brak przypisanego obszaru koherentnego.

Łączna moc rozpatrywanych wniosków o warunki przyłączenia do **GPZ Wyrzysk** wynosi **2.0 MW**.
Łączna ilość rozpatrywanych wniosków o warunki przyłączenia do **GPZ Wyrzysk** wynosi **1**.

Data wniosku	Podmiot	Typ instalacji	Lokalizacja	Gmina	Moc [MW]	Napięcie robocze
20.08.2024	Osoba prawna	OSDn	Falnierowo	Wyrzysk	1.9995	SN

Plany rozwoju operatora sieci dystrybucyjnej, dotyczącej stacji **GPZ Wyrzysk**:

Stacja	Przedmiot inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
GPZ 110/15 Wyrzysk	Kompleksowa modernizacja stacji Transf_110/15_16MVA_1szt_GPZ Wyrzysk_TR1 Transf_110/15_16MVA_1szt_GPZ Wyrzysk_TR2	2028	2028



Wykres 2. Dostępna moc dla najbliższej usytuowanych stacji OSD.

Uwagi: